

ЭРВЕН ЭРВЕН



паспорт
и руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	2
2. Технические характеристики и условия эксплуатации	2
3. Устройство и работа прибора	4
4. Меры безопасности	8
5. Монтаж прибора	9
6. Эксплуатация	11
6.1. <i>Общие сведения</i>	11
6.2. <i>Программирование</i>	11
6.3. <i>Работа с прибором</i>	16
7. Техническое обслуживание	18
8. Маркировка и упаковка	18
9. Транспортирование и хранение	19
10. Комплектность	19
11. Гарантии изготовителя	20
Приложение А. Габаритный чертеж	21
Приложение Б. Программируемые параметры	22
Приложение В. Схема подключения	23
Лист регистрации изменений	24
Свидетельство о приемке и продаже	24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Регулятор скорости вращения вентилятора, в дальнейшем ЭРВЕН, предназначен для поддержания по П-закону заданной температуры, измеряемой Positive Temperature Coefficient (*PTC*) датчиком, за счет изменения скорости вращения вентилятора.

1.2. ЭРВЕН применяется для поддержания требуемого давления в сплит-системах совместно с *PTC*-датчиком, устанавливаемым в наружном блоке кондиционера.

Прибор рекомендуется устанавливать на кондиционеры "только холод" холодопроизводительностью до 6 кВт.

1.3. Прибор является аналогом регуляторов фирмы FASEC, и в отличии от него имеет два индикатора и светодиоды, показывающие изменение параметров.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Основные технические характеристики прибора приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Питание	
Напряжение питания	220 В 50 Гц
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения	$\pm 15 \%$
Потребляемая мощность, не более	3 Вт

Продолжение табл. 1

Датчик	
Тип датчика Температурный диапазон	<i>PTC</i> –50... +50 °С
Параметры работы прибора	
Уставка температуры Дифференциал температур Дискретность установки и индикации температур Скорость вращения вентилятора, % от номинальной Дискретность установки и индикации скорости	–50... 50 °С 1... 10 °С 1 °С 20... 100 1 %
Выходное устройство	
Тип Мощность нагрузки, не более	симистор 500 Вт
Корпус	
Тип корпуса и габаритные размеры Степень защиты Масса прибора, не более	Щ2, 96×46×100 мм IP20 0,5 кг

2.2. Прибор предназначен для использования в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха +1... 50 °С
- атмосферное давление 86... 107 кПа
- относительная влажность воздуха (при температуре 35 °С) 30... 80 %

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1. Конструкция прибора

Прибор ЭРВЕН выполнен в пластмассовом корпусе щитового крепления Щ2 (прил. А).



3.2. Элементы индикации и управления

3.2.1. На лицевой панели прибора (рис. 1) находятся два трехразрядных цифровых индикатора ("°C" и "%"), показывающих значение температуры и скорости вращения вентилятора, соответственно.



Рис. 1

3.2.2. Три светодиодных индикатора "°C", "Δ" и "P%" при программировании постоянной засветкой сигнализируют об изменении параметров работы прибора.

3.2.3. Кнопки  и  соответственно увеличивают и уменьшают значение изменяемого параметра.

Кнопка ПРОГ. осуществляет переход из режима РАБОТА в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ и обратно, а также переход между программируемыми параметрами и процедурами программирования.

3.3. Принцип действия прибора

3.3.1. Функциональная схема прибора приведена на рис. 2.

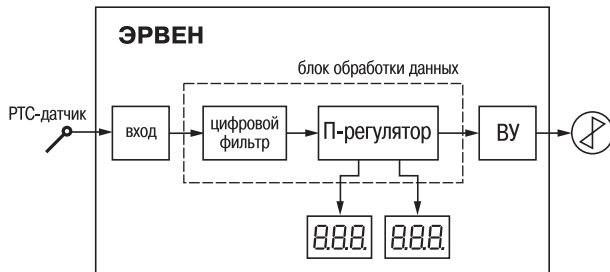


Рис. 2

ЭРВЕН представляет собой П-регулятор с одним входом для подключения *PTC*-датчика, микропроцессорным блоком обработки данных, формирующим сигнал управления выходным устройством (ВУ).

3.3.2. Температуру объекта прибор измеряет *PTC*–датчик, подключаемый ко входу прибора.

Для нормальной работы прибора сопротивление датчика при $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ должно иметь значение $R \approx 1\text{ кОм}$.

3.3.3. Цифровой фильтр устраняет единичные импульсные и высокочастотные помехи.

3.3.4. Прибор осуществляет регулирование температуры по графику, рис. 3. При температурах $T < SP$ вентилятор вращается с минимальной скоростью V_{\min} . (программируемый параметр P), см. *прил. Б, стр. 22*.

В диапазоне температур от SP до $SP + \Delta$ (отрезок графика *AB*) регулирование ведется по П-закону. Выходной сигнал П-регулятора пропорционален рассогласованию E_i , а, следовательно, значению текущей температуры T_i :

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \cdot E_i \cdot 100\% .$$

Параметры **SP** и **Δ** также задаются пользователем при программировании (см. *прил. Б, стр. 22*).

П-регулятор управляет выходным устройством (ВУ), которым является симистор. Угол открытия симистора пропорционален величине выходного сигнала П-регулятора. Скорость вращения вентилятора пропорциональна углу открытия симистора.

При температурах, больших $SP + \Delta$, вентилятор вращается с максимальной скоростью V_{\max} , равной 100 %.

3.3.5. Скорость вращения вентилятора задается и индицируется в относительных единицах.

V_{\min} задается в пределах 20..100 % таким образом, чтобы при данной скорости поддерживалась температура $T = SP$.

V_{\max} равна максимально возможной скорости вращения вентилятора конкретной модели, $V_{\max} = 100$ %. Абсолютное значение V_{\max} может меняться, поскольку напряжение в сети может колебаться в пределах -15 %...+10 %.

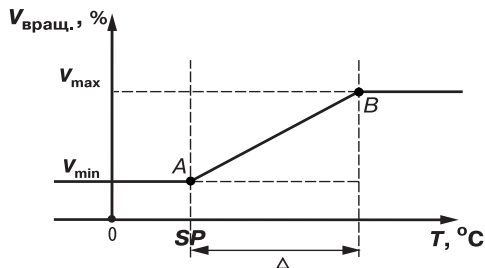


Рис. 3

3.3.6. С случае обрыва или замыкания датчика вентилятор вращается с максимальной скоростью, равной 100%. На индикаторе, отображающем температуру, появляется сообщение *Err*, а на индикаторе, отображающем относительную скорость – 100 .

3.4. Пусковой режим

3.4.1. При подаче питания в течение 3 с вентилятор вращается с максимальной скоростью, что гарантирует его надежный запуск даже при отрицательных температурах.

3.4.2. Через 3 с прибор начинает работать в соответствии с заданными параметрами по приведенному выше графику.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Прибор ЭРВЕН относится к классу защиты "0" по ГОСТ 12.2.007.

4.2. При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.3. На открытых контактах клемника прибора при эксплуатации присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой жизни. Установку приборов ЭРВЕН следует производить в специальных щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.

4.4. Любые подключения к прибору и техническое обслуживание производить только при отключенном питании.

5. МОНТАЖ ПРИБОРА

5.1. Установку регулятора производить на обесточенном оборудовании с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.2. Демонтировать панели, крышки на наружном блоке кондиционера для установки регулятора и датчика. На рис. 4 показано устройство кондиционера, для работы с которым предназначен прибор.

5.3. Проложить линии связи прибора с электродвигателем вентилятора, осуществить подвод питания. Схема подключения прибора приведена в *прил. В, стр. 23*. Соединения следует осуществлять изолированными многожильными проводами сечением не более 1 мм².

5.3. Определить место для установки датчика. Датчик следует устанавливать посередине фреонпровода воздушного конденсатора, т. е. на среднем калаче (соединителе прямых отрезков трубопровода), см. рис. 4.

5.4. Очистить выбранное место от оксидов меди, затрудняющих контакт датчика с трубопроводом. Предпочтительнее использовать специальные инструменты фирмы Rothenberger Rovlies № 4.5268.

5.5. Покрыть зачищенный участок трубопровода и металлическую гильзу датчика теплопроводной пастой. Желательно применение пасты, изготовленной с применением невысыхающей основы (например, АЛСил-3), обеспечивающей стабильную высокую теплопроводность.

5.6. Закрепить датчик с помощью двух пластиковых хомутов и покрыть самоклеющейся теплоизоляцией, предварительно разрезанной на полоски шириной 10 мм.

5.7. Подготовить в щите место для установки прибора (см. *прил. А, стр. 21*), закрепить

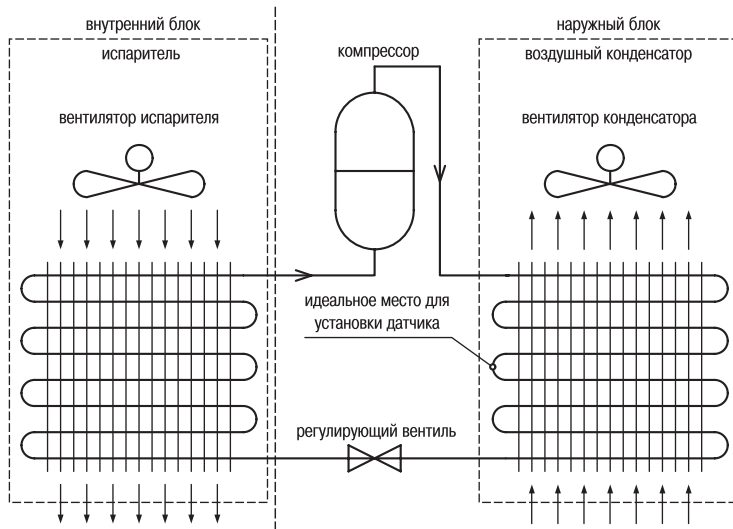


Рис. 4

корпус регулятора на постоянном месте так, чтобы наладка регулятора не затруднялась и была бы оперативной.

5.8. Подключить датчик и электродвигатель, подать питание.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. Общие сведения

6.1.1. Прибор может функционировать в двух режимах: РАБОТА и ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ прибор продолжает регулировать, за исключением установки минимальной скорости вращения (п.п. 6.2.3.7–6.2.3.8).

6.1.2. При подаче питания в течение 3 с засвечиваются все три светодиода и цифровые индикаторы, затем на индикаторе "%" появляется цифра 003.

6.1.3. После этого прибор переходит в режим РАБОТА: на индикаторе "°C" появляется текущее значение температуры, а на индикаторе "%" – текущее значение скорости вращения.

6.1.4. Пользователь может не изменять заводские установки значений параметров (прил. Б, стр. 22), а осуществлять регулирование в соответствии с ними.

6.2. Программирование


6.2.1. Программирование прибора состоит из трех процедур:



- установка параметров работы прибора (п. 6.2.3);
- восстановление заводских установок параметров работы прибора (п. 6.2.4);
- изменение значения параметра секретности (п. 6.2.5).

Все эти процедуры начинаются из режима РАБОТА и осуществляются при необходимости.


6.2.2. Установки, сделанные пользователем, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора при выключении питания. Пользователь может запретить изменение параметров.



6.2.3. Установка параметров работы приборов


6.2.3.1. Находясь в режиме РАБОТА, нажать кратко на кнопку  и удерживать ее не более 3 с (рис. 5), после чего засветится светодиод "Т °С" и начнет мигать последний разряд на индикаторе "°С".


6.2.3.2. Установить значение температуры уставки $5R$ кнопками  и .



6.2.3.3. Нажать кнопку  и удерживать ее до появления на индикаторе "°С" надписи $5R_L$, что подтверждает запись установленного значения в память.


Отпустить кнопку , светодиод "Т °С" перестает светиться, а засвечивается светодиод "Δ" и начинает мигать последний разряд на индикаторе "°С".


6.2.3.4. Установить значение дифференциала Δ кнопками  и .

6.2.3.5. Нажать кнопку  и удерживать ее до появления на индикаторе "°С" надписи $5R_L$, что подтверждает запись установленного значения Δ в память.

6.2.3.6. Отпустить кнопку , светодиод "Δ" перестает светиться, засвечивается светодиод "P%" и начинает мигать последний разряд на индикаторе "%".

6.2.3.7. Установить значение минимальной скорости вращения вентилятора $P(V_{\min})$ кнопками  и . При установке этого параметра процесс регулирования останавливается.

6.2.3.8. Нажать кнопку  и удерживать ее до появления на индикаторе "% " надписи $5R_L$, что подтверждает запись установленного значения P в память.

6.2.3.9. Отпустить кнопку , светодиод "P%" перестает светиться, на индикаторах появляются текущие значения температуры и скорости вращения вентилятора.

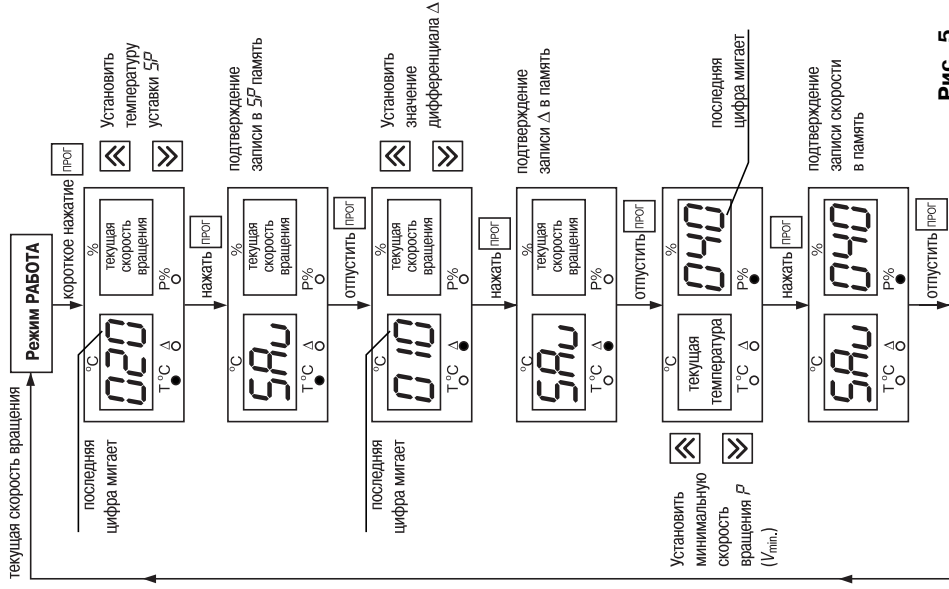





Рис. 5

6.2.4. Восстановление заводских установок параметров работы прибора

6.2.4.1. Находясь в режиме РАБОТА, нажать и удерживать кнопку  до появления на индикаторе "0%" надписи L_{cod} (рис. 6).

6.2.4.2. Установить на индикаторе "0С" код $\overline{27}$ (минус 20) кнопками  и .

6.2.4.3. Кратко нажать кнопку  и удерживать ее не более 3 с, на индикаторе "0%" появится надпись $5R_L$, что подтверждает начало перезаписи.

6.2.4.4. Еще раз нажать кнопку  до появления на втором индикаторе надписи $5R_L$, что подтверждает перезапись параметров.

6.2.4.5. Отпустить кнопку . Засвечиваются оба индикатора и все три светодиода, что свидетельствует о перезаписи заводских установок в память прибора.

6.2.4.6. После завершения процесса перезаписи прибор возвращается в режим РАБОТА и начинает регулирование по заводским установкам (см. прил. Б, стр. 22).

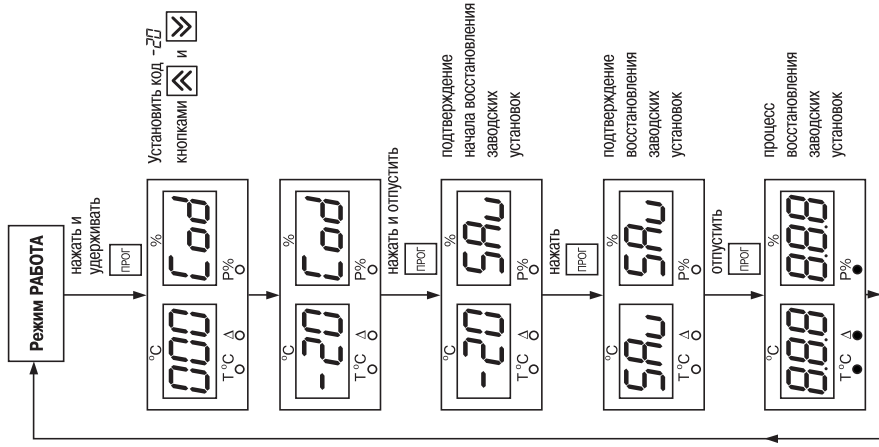





Рис. 6


6.2.5. Изменение значения параметра секретности


6.2.5.1. Находясь в режиме РАБОТА, нажать и удерживать кнопку  до появления на индикаторе "%"
надписи L_{cod} (рис. 7).

6.2.5.2. Установить на индикаторе "°C" код  кнопками  и .

6.2.5.3. Нажать кнопку  до появления на индикаторе "%"
обозначения параметра секретности d_{5P} .

6.2.5.4. Установить нужное значение параметра d_{5P} :
– для изменения значения on на off нажать кнопку ;
– для изменения off на on – кнопку .


6.2.5.5. После установки нужного значения параметра нажать кнопку  до появления надписи $5R_L$ на индикаторе "°C".

6.2.5.6. Отпустить кнопку  – прибор переходит в режим РАБОТА.

6.3. Работа с прибором

6.3.1. После завершения любой процедуры программирования прибор автоматически переходит в режим РАБОТА.

6.3.2. При значении температуры, меньшей уставки, необходимо контролировать вращение вентилятора. При остановке вентилятора необходимо увеличить P .

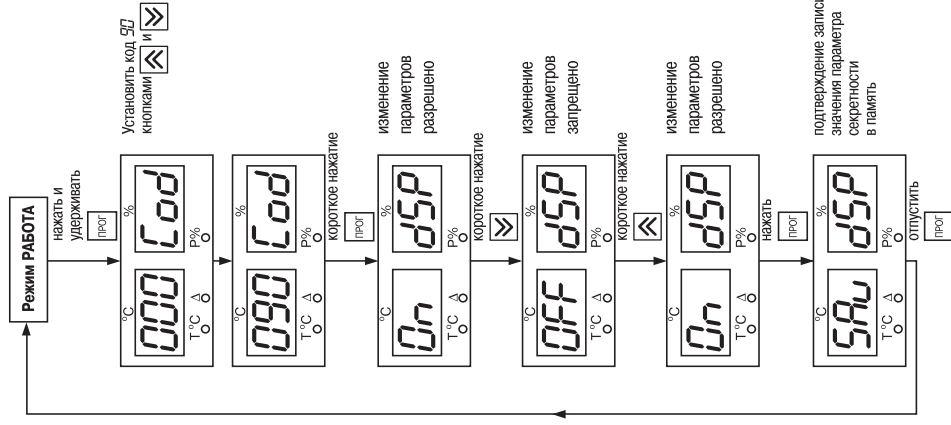

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. При техническом обслуживании прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разд. 4.

7.2. Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить осмотр прибора. При осмотре следует контролировать:

- качество крепления прибора;
- отсутствие на клеммниках пыли, грязи и посторонних предметов;
- качество закрепления винтов клеммника.

Обнаруженные при осмотре недостатки устранять.

8. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

8.1. При изготовлении на прибор наносится:

- наименование прибора;
- заводской номер;
- год изготовления;
- номинальное напряжение питания и потребляемая мощность.

8.2. Упаковка прибора производится в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона, согласно ГОСТ9181-74.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95 % (при 35°C).

9.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

9.3. Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

9.4. Прибор должен храниться в закрытых складских помещениях при температуре от 0°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 95 % (при 35°C). Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор Эрвен	1 шт.
<i>РТС</i> -датчик	1 шт.
Комплект крепежных элементов	1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.



11.3. В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

11.4. В случае необходимости гарантийного и постгарантийного ремонта продукции пользователь может обратиться в любой из региональных сервисных центров, адреса которых приведены на сайте компании: www.owen.ru и в гарантийном талоне.

Внимание!

1. Гарантийный талон не действителен без даты продажи и штампа продавца.
2. Крепежные элементы компакт-диск с программным обеспечением и данное руководство вкладывать в коробку не нужно.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

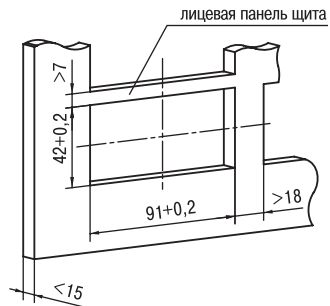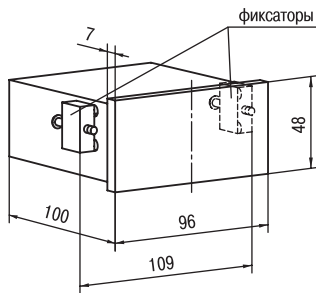


Приложение Б

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Название	Допустимые значения	Комментарии	Заводская установка	Установка пользователя
Группа 1. Общие параметры работы прибора					
<i>SP</i>	Температура уставки	-50...+50	[°C], определяет температуру начала регулирования по П-закону	+20	
ΔP	Дифференциал скорости вращения вентилятора	1... 10 20... 100	[°C] %от максимальной	+ 10 40	
Группа 2. Коды					
<i>d5P</i>	Параметр секретности	<i>on</i> <i>off</i>	изменение параметров разрешено изменение параметров запрещено	<i>on</i>	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

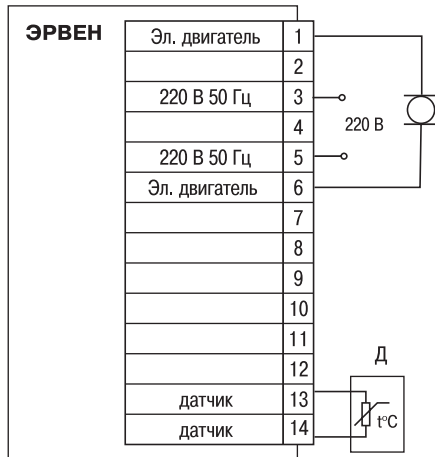

Лист регистрации изменений

№ изменения	Номера листов (стр.)				Всего листов (стр.)	Дата внесения	Подпись
	измен.	заменен.	новых	аннулир.			
1	2	3	4	5	6	7	8

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Прибор ЭРВЕН, заводской номер

соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____



Центральный офис: 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

Тел.: (495) 221-60-64 (многоканальный). Факс: (495) 728-41-45

www.owen.ru. Отдел сбыта: sales@owen.ru. Группа тех. поддержки: support@owen.ru

Пер. № 591
Зак. №